

東莞永力電業有限公司

YUNG LI CO., LTD

Da Pu Industrial Zone, Gang Zi, Changping Town,
Dong Guan City, Guangdong 523571 China.P.R.C

TEL:0769-83396797~8

FAX:0769-83396796

E-mail: sales@yung-li.com

Description: YP-21A/YC-13D

Customer: MAG

Parts No. : CB-8D



Draw No. :

REVISION RECORD

1		
2		
3		
4		
5		

YUNG LI	
CHECKED	PREPARED BY

CUSTOMER	APPROVED

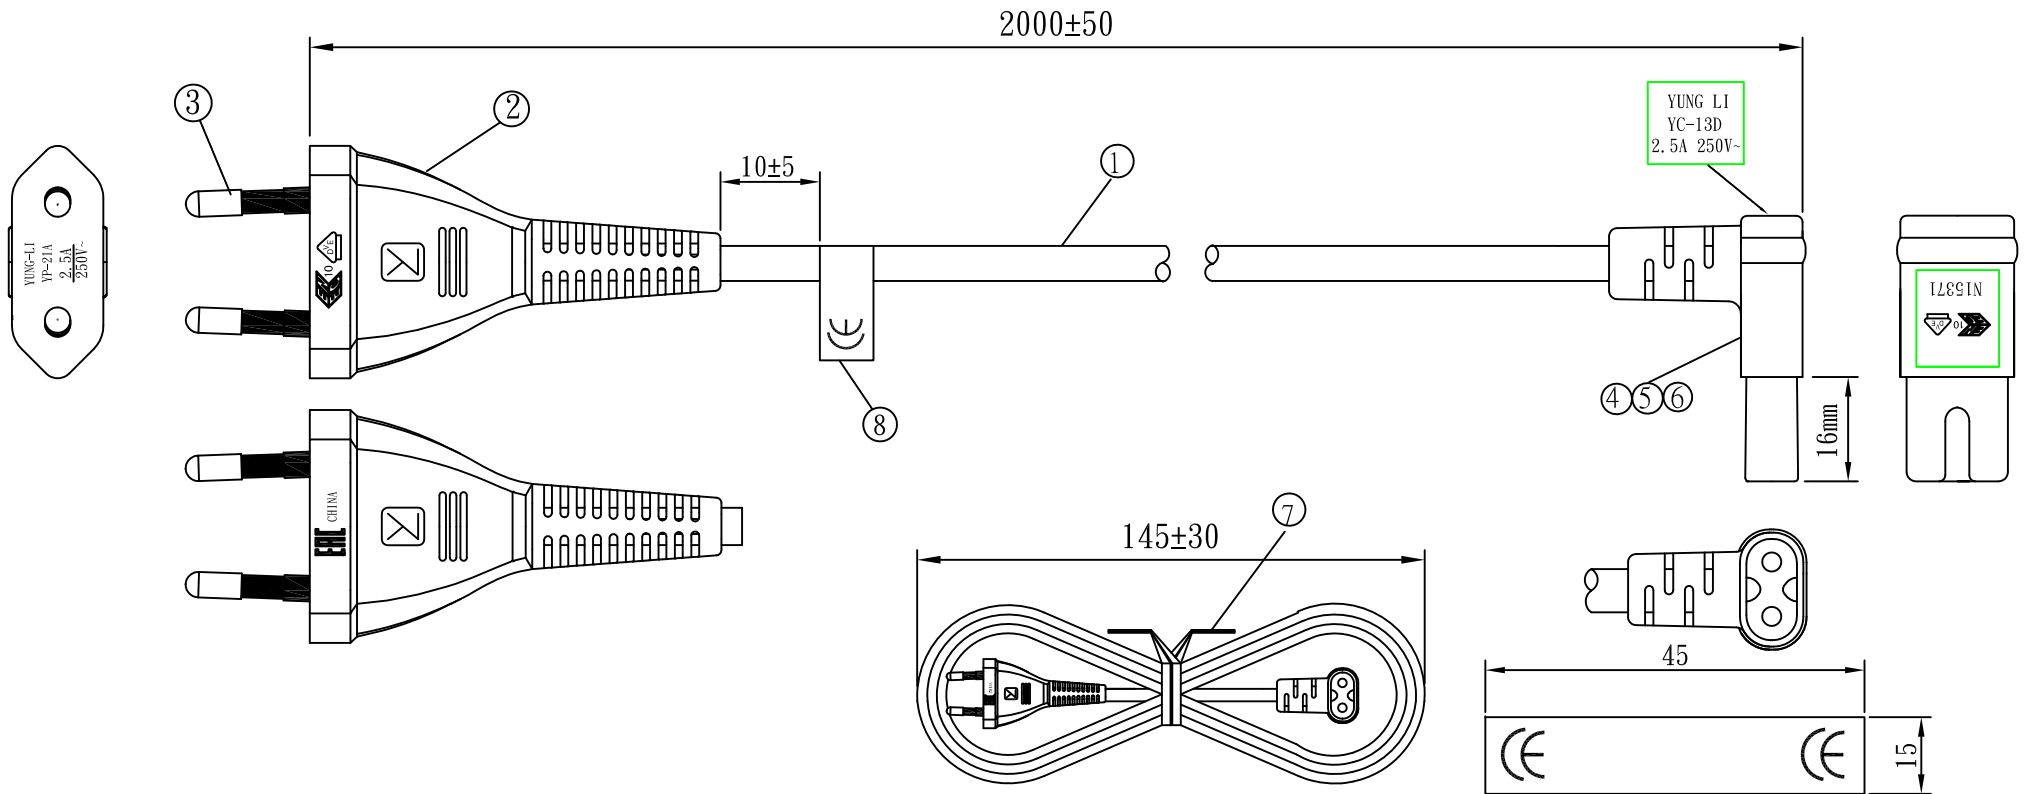



NO.	SPECIFICATION	Q' TY	REMARK
1	H03VVH2-F 0.75/2C BLACK	1PC	
2	YP-21A PVC PLASTIC:55P BLACK	18g/PC	
3	Europe plug inner model:P98003P-A	1PC	
4	YC-13 TER	2PCS	
5	YC-13 H. S. G	1PC	
6	YC-13D PVC PLASTIC:50P BLACK	9g/PC	
7	MINI TIE:L=130mm BLACK	1PC	
8	LABEL:45X15mm	1PC	Label-4144

Tolerance >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1°	Approved	Date	YUNG LI CO.,LTD					
	Checked	Date						
Drawn	SUKI	Date	15.05.05	Customer	MAG			
Cat. No.	YP-21A/YC-13D			P/N.	CB-8D			
Drawing No.	CY-V1562		Rev.	B	Material	P. V. C	Unit	mm
					Scale			







CEE 7/16

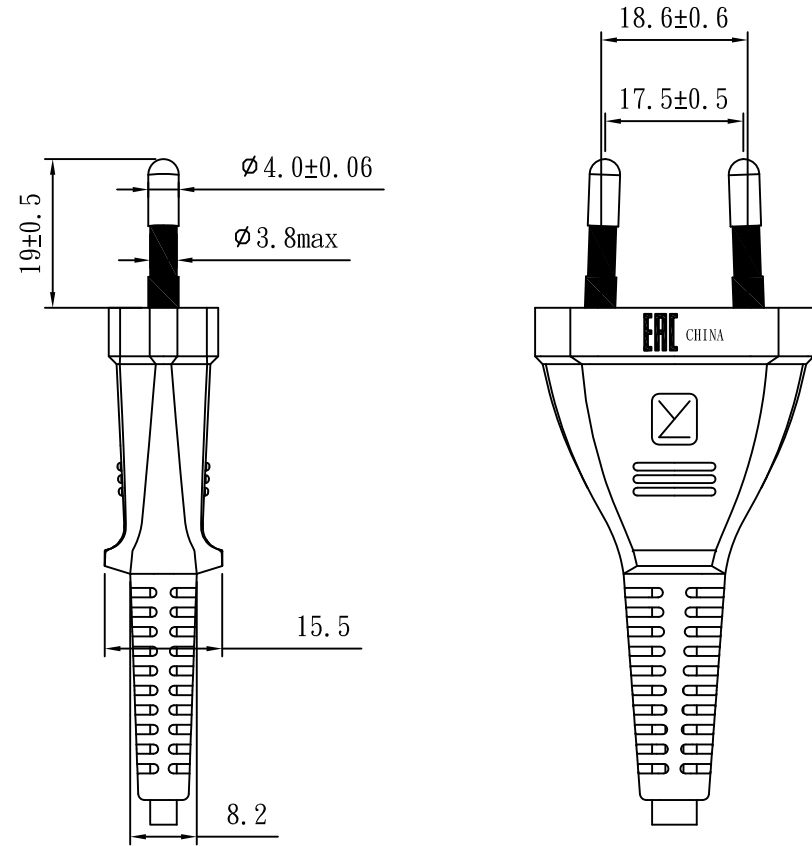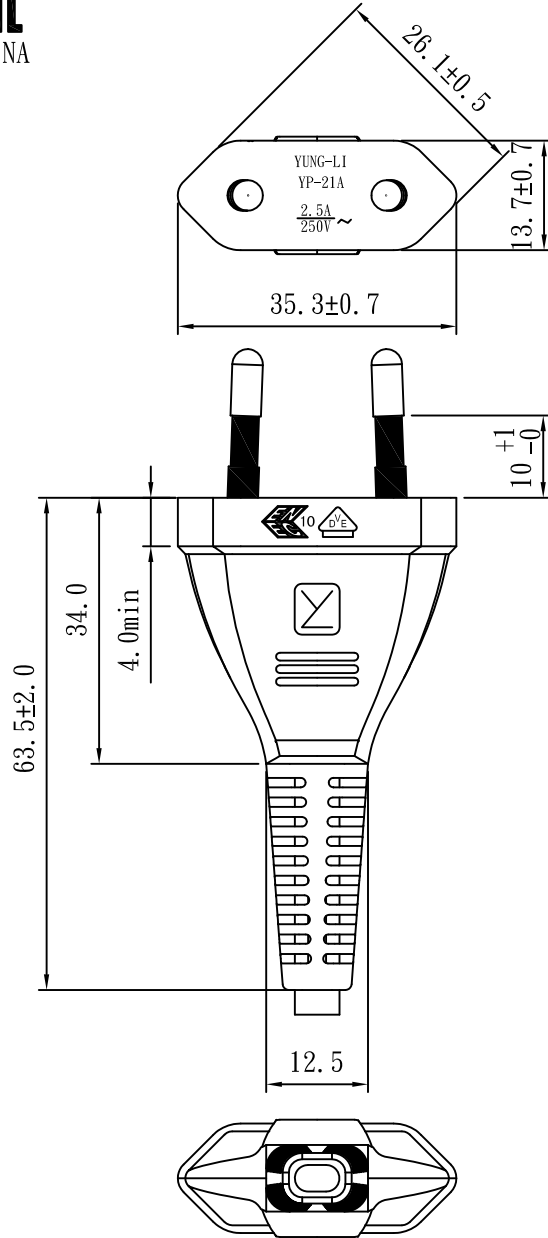

TOLERANCE $>0 \pm 0.30$ $>1.0 \pm 0.50$ $>10.0 \pm 1.0$ $>20.0 \pm 2.0$ Angle: $\pm 1^\circ$	APPROVED		DATE		YUNG LI CO., LTD			
	CHECKED		DATE					
	DRAWN		DATE					
	TYPE	YP-21A-ENEC			P/N			
DRAWING NO.	CY-P21AV			MATERIAL	P. V. C	UNIT	mm	
				SCALE	1:1			



N15371

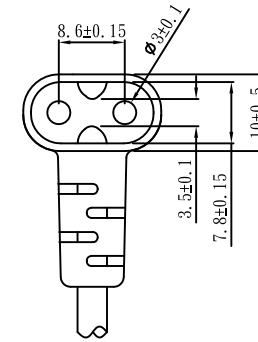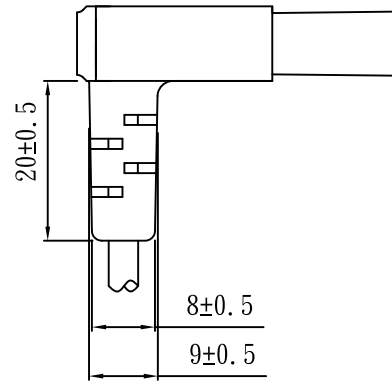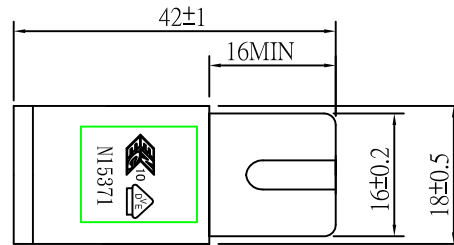

TOLERANCE >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1°	APPROVED		DATE		YUNG LI CO., LTD			
	CHECKED		DATE					
	DRAWN		DATE					
	TYPE	YC-13D			P/N			
	DRAWING NO.	CY-D13DCB			MATERIAL	P. V. C	UNIT	mm
				SCALE	1:1			

YUNG LI CO., LTD

SPECIFICATION










Yung Li	Style	PVC FLEXIBLE CORDS	Document No
2012.7.25			
Edition	Size	H03VVH2-F 2 x 0.75mm²	Page
A			1/2

1. Standard: IEC 227 IEC228

2. Construction & Dimension

	Item	Specification
Conductor	Size	2 x 0.75mm ²
	Material	Annealed Bare Copper
	Construction	67 / ϕ 0.12±0.01
Insulation	Material	PVC
	Minimum Average Thickness	0.50mm
	Minimum Thickness at any point	0.35mm
	Diameter	2.15 ± 0.10
	Identification	Blue,Brown
Core Assembly	Core Twist	2-Core
	Filler	NA
	Assembly Pair	NA
Taping	Mylar Foil	NA
Shielded	A1-Mylar Foil	NA
Drain	Material	NA
	Construction	NA
Jacket	Material	PVC
	Minimum Average Thickness	0.60mm
	Minimum Thickness at any point	0.44mm
	Overall Diameter(Approx)	3.4 ± 0.1/5.6±0.15
	Color	Any Color

Marking:

Yung Li Co., Ltd. H03VVH2-F 2X0.75mm² <VDE> NF-USE 1347  KEMA-KEUR  <OVE>
     IEMMEQU ESO140750  A004049 60227 IEC 52(RVV) 300/300V  SU01027-4001

YUNG LI CO., LTD


SPECIFICATION

Yung Li	Style	PVC FLEXIBLE CORDS	Document No
2012.7.25			
Edition	Size	H03VVH2-F 2 x 0.75mm²	Page
A			2/2

3. Electrical & Physical Properties

Item	Specification		
Rating Voltage	70°C 300V		
Conductor resistance(AT 20°C)	26.0Ω/Km MAX		
Insulation Resistance(AT 70°C)	0.010MΩ · Km Min		
Dielectric Strength	AC 2.0 KV / 15 min No Break		
Spark Test	5.0KV		
Insulation	Unaged	Tensile Strength	1500 lbs/in ² min
		Elongation	150% Min
	Aged	Tensile Strength	80~120% (80°C x168hrs)
		Elongation	80~120% (80°C x168hrs)
Jacket	Unaged	Tensile Strength	1500 lbs/in ² min
		Elongation	150% Min
	Aged	Tensile Strength	80~120% (80°C x168hrs)
		Elongation	80~120% (80°C x168hrs)
Deformation Test	70±4°C X 1hr ≤ 50%		
Cold Bend Test	-15°C x 4hr No Crack		
Heat Shock Test	150±2°C x 1hr No Crack		

Graph:

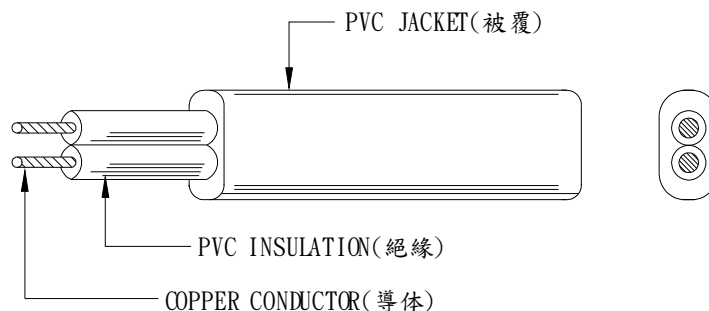

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Gang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Stecker ohne Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, without earthing contact, non-rewirable, moulded

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620 Teil 101:1992-05, EN 50075:1990



Aktenzeichen: 1609800-1560-0005 / 157584

File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Ausweis-Nr. 40022312
Certificate No.

Blatt 1
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebätter /
Further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2007-10-05

(letzte Änderung/updated 2012-05-03)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY,
Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

1609800-1560-0005 / 157584 / FG45 / SHA

letzte Änderung / updated Datum / Date

2012-05-03

2007-10-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40022312
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40022312.

Stecker ohne Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, without earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / Type(s):

YP-21A

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

2,5 A

Polzahl
Number of poles

zweipolige Ausführung(en) ohne Schutzkontakt
two-pole version(s) without earthing contact

Bauart
Kind of construction

Normblatt 1
Standard sheet 1

Schutzart
Degree of protection

IP20

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr.: 100A
see Appendix No.: 100A

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Yung-Li Co. Ltd.

Hinweis
Notice

Jedes Gerät, das mit einem Eurostecker ausgerüstet und für den Gebrauch in Großbritannien bestimmt ist, muß mit einer Warnkennzeichnung mit folgendem Inhalt ausgerüstet sein:
Any appliance fitted with a Europlug and intended for use in the UK shall carry a warning label stating:

"Within the UK, this appliance may only be used when supplied from a shaver supply unit in accordance with EN 61558-2-5 and must not be connected to a UK mains socket."

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Aktenzeichen:
File ref.:
1609800-1560-0005 / 157584

Ausweis-Nr.:
Approval No.:
40022312

Datum
Date
2012-05-03

Stecker 2-polig ohne Schutzkontakt
Plug 2-pole without earthing contact

Ausführung: zentrale Leitungseinführung
Construction: straight cable entry

Anlage-Nr.: 100A
Appendix No.:

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-approval	Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable	
YP-21A	YUNG LI		
			(max. 2 m)
		H03VVH2-F 2x 0,5 mm ²	
		H03VVH2-F 2x 0,75 mm ²	X
		H05VVH2-F 2x 0,75 mm ²	X
		H05VVH2-F 2x 1,0 mm ²	X
		H03VV-F 2x 0,5 mm ²	
		H03VV-F 2x 0,75 mm ²	X
		H05VV-F 2x 0,75 mm ²	X
		H05VV-F 2x 1,0 mm ²	X
		H05VV-F 2x 1,5 mm ²	
		H05RR-F 2x 0,75 mm ²	
		H05RR-F 2x 1,0 mm ²	---
		H05RR-F 2x 1,5 mm ²	
		H05RN-F 2x 0,75 mm ²	
		H05RN-F 2x 1,0 mm ²	
		H07RN-F 2x 1,0 mm ²	
		H07RN-F 2x 1,5 mm ²	---
		H03V2V2-F 2x 0,75 mm ²	X
		H03V2V2H2-F 2x0,75 mm ²	X
		H05V2V2-F 2x 0,75 mm ²	X
		H05V2V2-F 2x 1,0 mm ²	X
		H05V2V2-F 2x 1,5 mm ²	---
		H05V2V2H2-F 2x0,75 mm ²	X

X genehmigte Ausführung / approved version --- nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umspitzung: Material of the moulding:	Typ: Farbe Type: colour	PVC; type CS-9731-WB E177713; alle Farben / all colours Chia Shih Enterprises Co., Ltd
Werkstoff der Trägerstelle: Material of the base:	Typ: Hersteller; Farbe Type: manufacturer; colour	PBT; Type: 4830BK; schwarz / black Chang Chun Plastic Co., Ltd.
Innensteckplatz: Insert:	Typ: Hersteller Type: manufacturer	P98003P GEM

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung

This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks approval



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 020 04363Серия ВУ № 0040721

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Открытое акционерное общество «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»; юридический адрес: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7Б; фактический адрес: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 8; тел. +375 17 288 16 41; факс +375 17 288 16 41; e-mail: bellis@bellis.by; аттестат аккредитации № BY/112.020.02 от 22.03.2011, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации».

ЗАЯВИТЕЛЬ

Yung Li Co., Ltd.
юридический адрес: Da Pu Industrial Zone, Chang Ping Town, Dong Guan City, Guang Dong, 523571, Китай;
фактический адрес: Da Pu Industrial Zone, Chang Ping Town, Dong Guan City, Guang Dong, 523571, Китай;
телефон: +86-769-83335989; факс: +86-769-83396796; e-mail: eng@yung-li.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Yung Li Co., Ltd., Da Pu Industrial Zone, Chang Ping Town, Dong Guan City, Guang Dong, 523571, Китай

ПРОДУКЦИЯ

вилка опресованная тип YP-21A

серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 42 290 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011; ГОСТ Р 51322.1-2011.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС», BY/112 02.1.0.0001, №№ 101-15-0369 от 25.02.2015;
отчета о проверке производства от 05.11.2014.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.02.2015 ПО 26.02.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

А.Г. Раковский

инициалы, фамилия

подпись

А.В. Сиводед

инициалы, фамилия


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2008-05; EN 60320-1:2001 + A1:2007



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Dr. Schipper

Aktenzeichen: 1609800-1550-0005 / 117700

File ref.:

Ausweis-Nr. 40029072

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-01-08

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40029072 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0005 / 117700 / FG31 / E

Datum / *Date*

2010-01-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029072.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029072.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Typ(en) / *Type(s)*:

- 1) YC-13
- 2) YC-13L
- 3) YC-13D

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

2,5 A

Polzahl
Number of poles

2-polig ohne Schutzkontakt
2-pole without earthing contact

Bauart
Kind of construction

Normblatt C7
standard sheet C7

Anmerkung(en)
Remark(s)

Gerätesteckdosen ohne Schutzkontakt müssen Teil einer Geräteanschlußleitung oder einer Weiterverbindungs-Geräteanschlußleitung sein.
Connectors without earthing contact shall be part of a cord set or interconnection cord set

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 100 + 200 + 900
see Appendix No. 100 + 200 + 900

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Yung Li Co. Ltd.

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Certificate Number: 23599

CERTIFICATE OF APPROVAL

ISSUED PURSUANT TO THE ELECTRICITY (CONSUMER SAFETY) ACT 2004

ISSUED TO:

Yung Li Co Ltd

CLASS OF ARTICLE:

Appliance Connector

DESCRIPTION OF ARTICLE:

Appliance Connector
(Non-rewirable, thermoplastic moulded, straight-entry C7 appliance connector for cold conditions for Class II equipment integrally moulded to any <HAR> certified H03VVH2-F 2X0.75mm² or Australian approved, two-core, 0.75mm², PVC insulated and sheathed light duty flat flexible cord)
Trade Name: 'Yung Li'
250V, ac 2.5A

EXAMINED FOR COMPLIANCE WITH: AS/NZS 60320.1 : 2004

TYPE REFERENCE CODE: Type YC-13

APPROVAL MARK:

Each electrical article of the abovementioned type shall be marked with Approval Number NSW23599 or N15371 ;or
the Regulatory Compliance Mark (RCM) provided that the requirements of all relevant parts of AS/NZS 4417 applicable to the article are fulfilled.

DATE OF APPROVAL: 30 July 2008

This approval expires 30 July 2013 unless suspended, cancelled, renewed or extended.



for Commissioner for Fair Trading

ADDENDUM TO CERTIFICATE OF APPROVAL 23599

Particulars of Modification(s)

1. Type No. YC-13 alternatively moulded to any of the following <HAR> certified or equivalent Australian approved flexible cords:-
 - (a) H05VVH2-F 2X0.75mm²,
 - (b) H03VV-F 2X0.75mm²,
 - (c) H05VV-F 2X0.75mm²,

2. Type No. YC-13L being similar to Type No. YC-13 except having a side cord entry on the vertical plane in lieu of a rear cord entry and integrally moulded to any of the following <HAR> certified or equivalent Australian approved flexible cords:-
 - (a) H03VVH2-F 2X0.75mm²,
 - (b) H05VVH2-F 2X0.75mm²,
 - (c) H03VV-F 2X0.75mm²,
 - (d) H05VV-F 2X0.75mm²,

3. Type No. YC-13D being similar to Type No. YC-13 except having a side cord entry on the horizontal plane in lieu of a rear cord entry and integrally moulded to any of the following <HAR> certified or equivalent Australian approved flexible cords:-
 - (a) H03VVH2-F 2X0.75mm²,
 - (b) H05VVH2-F 2X0.75mm²,
 - (c) H03VV-F 2X0.75mm²,
 - (d) H05VV-F 2X0.75mm²,

Approved: 30 July 2008



for Commissioner for Fair Trading



Fair
Trading

Ref: NSW23599/2

RENEWAL OF CERTIFICATE OF APPROVAL: NSW23599

Particulars of Renewal

The approval of (C7) Appliance Connector Type No. YC-13 and all approved modifications has been renewed for a period of FIVE years.

The Approval expires on 30/07/2018 unless it is renewed, extended, suspended or cancelled.

 12/6/2013

For Commissioner for Fair Trading

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Flexible Leitung
Flexible cable (cord)

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5):2002-09; HD 21.5 S3:1994 + A1:1999 + A2:2001

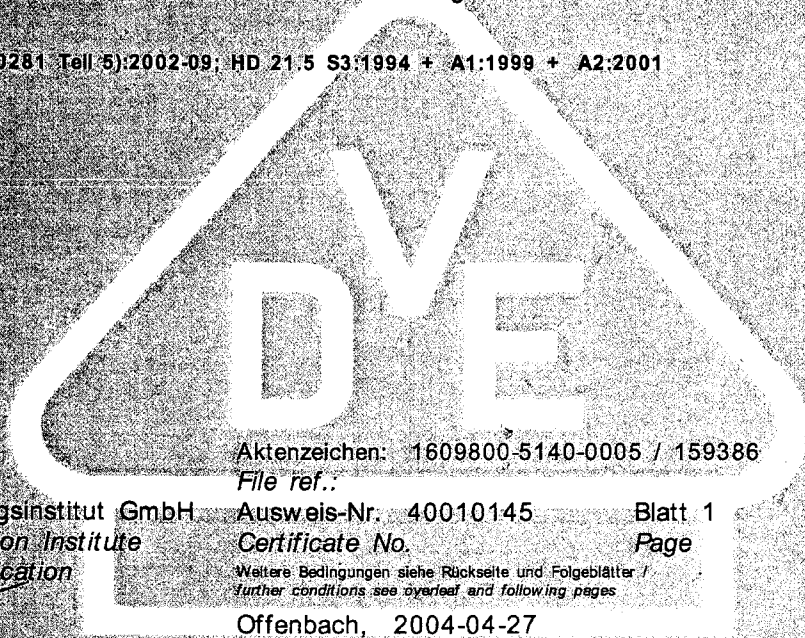

Aktenzeichen: 1609800-5140-0005 / 159386
File ref..

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Ausweis-Nr. 40010145 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2004-04-27
(letzte Änderung/updated 2012-03-27)

K. Prohaska

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40010145 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY,
Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*
1609800-5140-0005 / 159386 / FG42 / STR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2012-03-27 2004-04-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010145.

Flexible Leitung *Flexible cable (cord)*

Typ(en) / *Type(s)*:

H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm ²	+
H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ²	+
H05VV-F 2...5 x 0,75...4 mm ²	+
H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ²	+

Firmenzeichen YUNG LI
Trademark

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG42
Section FG42