

東莞永力電業有限公司

YUNG LI CO., LTD

**Da Pu Industrial Zone, Gang Zi, Changping Town,
Dong Guan City, Guangdong 523571 China.P.R.C**

TEL:0769-83396797~8

FAX:0769-83396796

E-mail: sales@yung-li.com

Description: YP-32/YC-12

Customer : MAG

Parts No. : CB-K-Q150-3M

Draw No. :

REVISION RECORD

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

| YUNG LI | |
|---------|-------------|
| CHECKED | PREPARED BY |
| | |


| CUSTOMER | APPROVED |
|----------|----------|
| | |



NSW22009



NSW22012

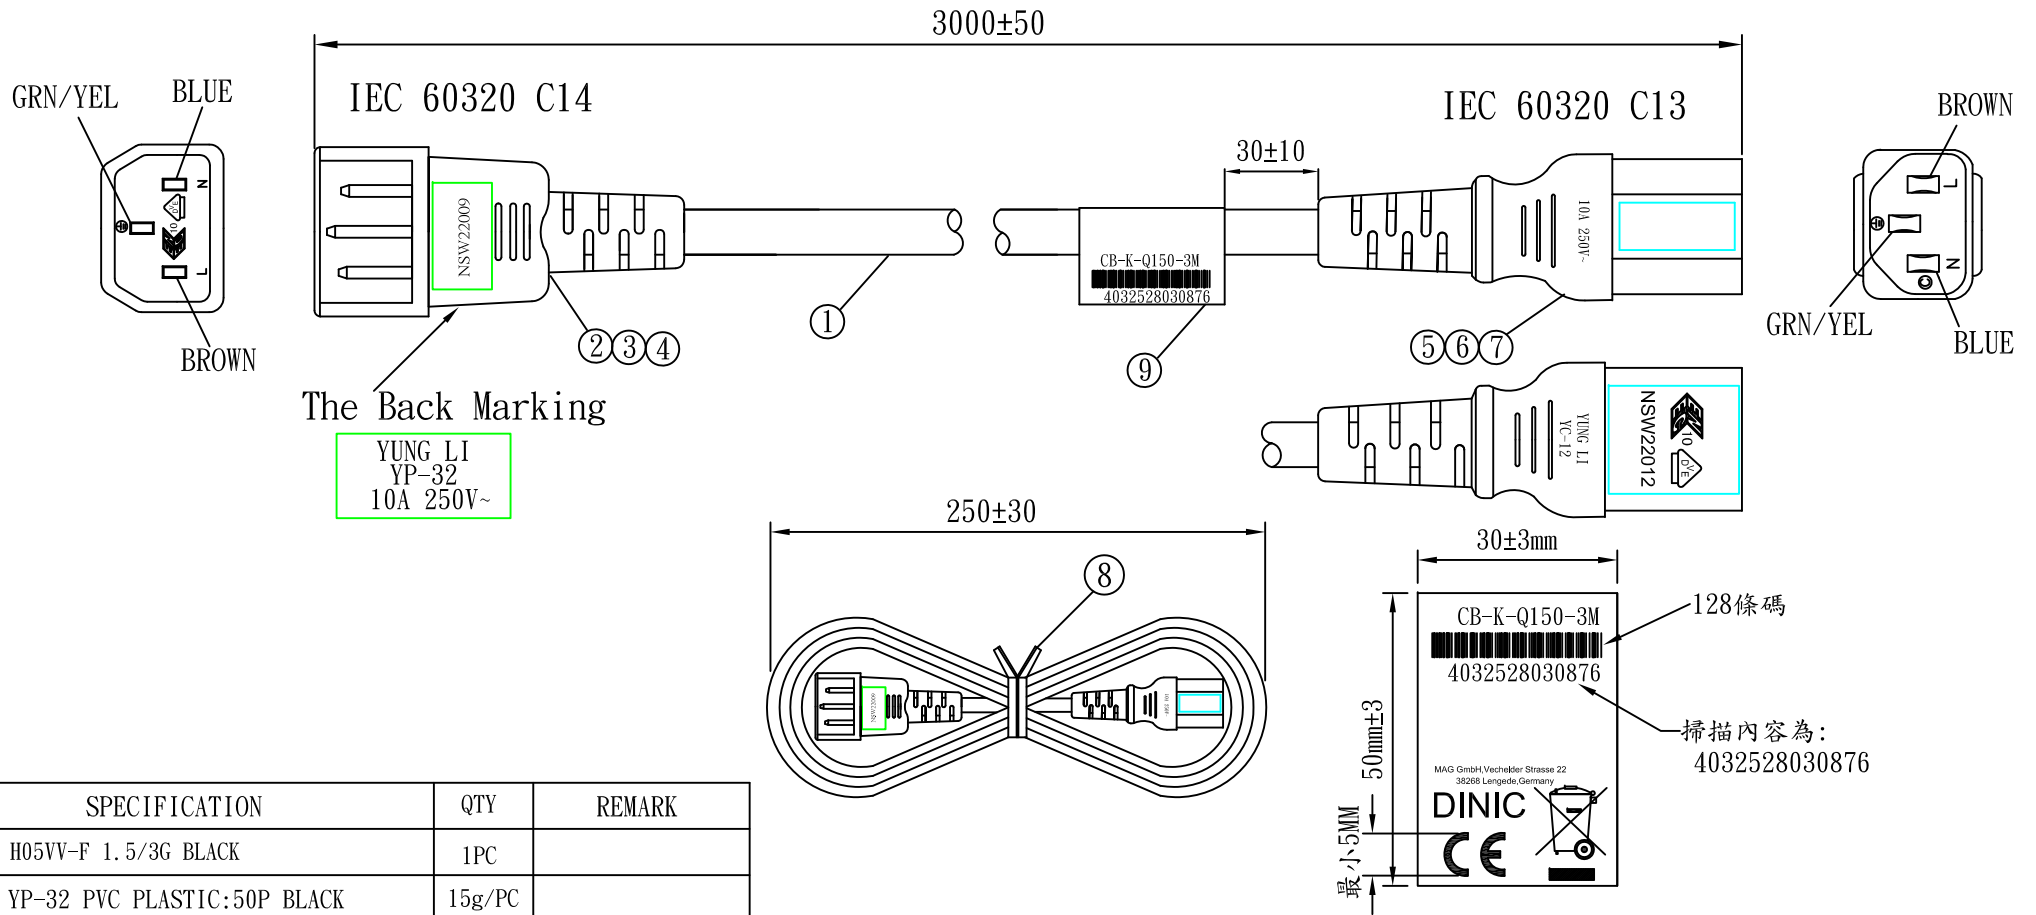





| NO. | SPECIFICATION | QTY | REMARK |
|-----|---------------------------------|--------|--------|
| 1 | H05VV-F 1.5/3G BLACK | 1PC | |
| 2 | YP-32 PVC PLASTIC:50P BLACK | 15g/PC | |
| 3 | TER:98672BS-1 | 3PCS | |
| 4 | INNER BODY: 2X4 (MARKING) BLACK | 1PC | |
| 5 | TER:97740 | 3PCS | |
| 6 | YC-12 INNER BODY | 1PC | |
| 7 | YC-12 PVC PLASTIC:50P BLACK | 18g/PC | |
| 8 | MINI TIE:L=180mm BLACK | 1PC | |
| 9 | LABEL:50*30mm 128Code | 1PC | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------|----------|-------------------|--------------|------|----|
| TOLERANCE >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1° | APPROVED | | DATE | | YUNG LI CO., LTD. | | | |
| | CHECKED | | DATE | | | | | |
| | DRAWN | SUKI | DATE | 21.07.23 | CUSTOMER | MAG | | |
| | TYPE | YP-32/YC-12 | | | P/N | CB-K-Q150-3M | | |
| | DRAWING NO. | CY-V2826 | REV | B | MATERIAL | P. V. C | UNIT | mm |
| | | | | SCALE | | | | |



NSW22009





IEC 60320 C14

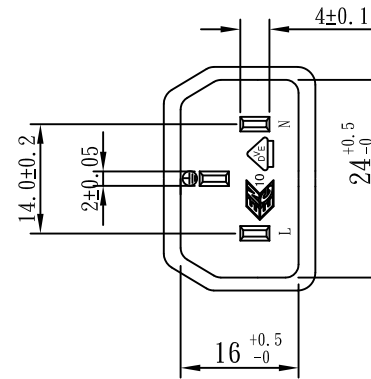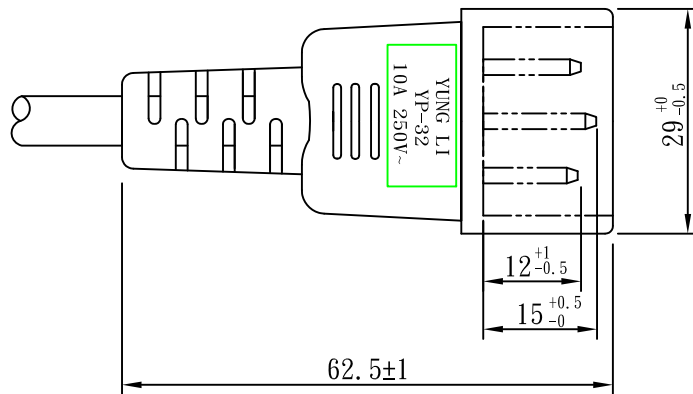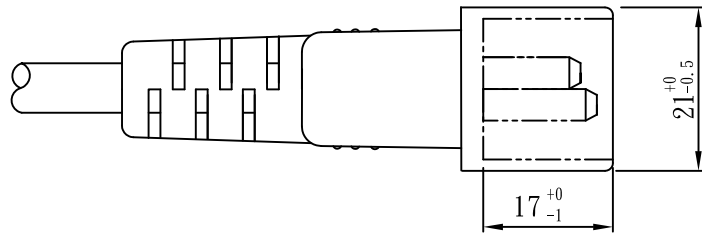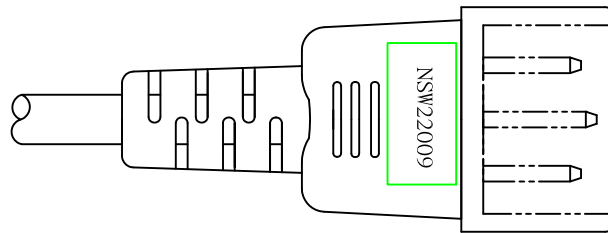

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|------|-------|------------------|---------|------|----|
| TOLERANCE >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1° | APPROVED | | DATE | | YUNG LI CO., LTD | | | |
| | CHECKED | | DATE | | | | | |
| | DRAWN | | DATE | | CUSTOMER | | | |
| | TYPE | VDE YP-32(10A) | | | P/N | | | |
| | DRAWING NO. | CY-P32V10A | REV | B | MATERIAL | P. V. C | UNIT | mm |
| | | | | SCALE | 1:1 | | | |



NSW22012

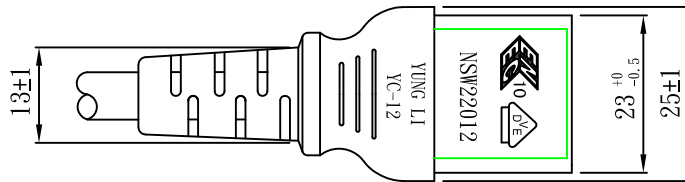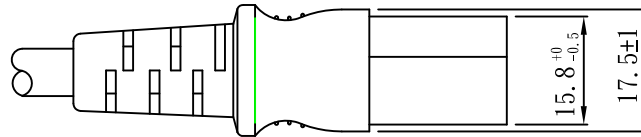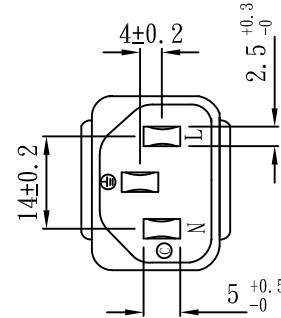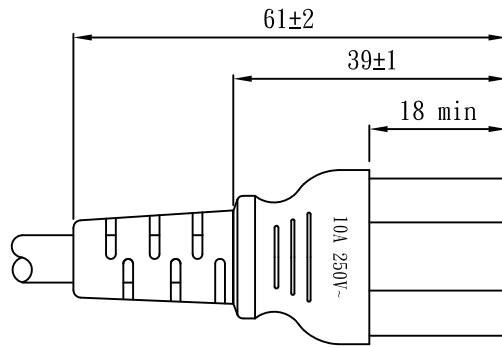

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|------|---|------------------|-----|------|----|
| TOLERANCE >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1° | APPROVED | | DATE | | YUNG LI CO., LTD | | | |
| | CHECKED | | DATE | | | | | |
| | DRAWN | | DATE | | CUSTOMER | | | |
| | TYPE | YC-12 | | | P/N | | | |
| | DRAWING NO. | | REV | B | SCALE | 1:1 | UNIT | mm |

YUNG LI CO., LTD

SPECIFICATION

| | | | |
|-----------|-------|-------------------------------------|-------------|
| Yung Li | Style | PVC FLEXIBLE CORDS | Document No |
| 2019.4.17 | | | |
| Edition | Size | H05VV-F 3G 1.5mm² | Page |
| A | | | 1/2 |








1. Standard: IEC 60227 IEC60228

2. Construction & Dimension

| | Item | Specification |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| Conductor | Size | 3G 1.5mm ² |
| | Material | Annealed Bare Copper |
| | Construction | 48/ ϕ 0.202±0.01 |
| Insulation | Material | PVC |
| | Minimum Average Thickness | 0.70mm |
| | Minimum Thickness at any point | 0.53mm |
| | Diameter | 3.05± 0.10 |
| | Identification | Blue,Brown,Green/Yellow |
| Core Assembly | Core Twist | 3-Core |
| | Filler | NA |
| | Assembly Pair | NA |
| Taping | Mylar Foil | NA |
| Shielded | A1-Mylar Foil | NA |
| Drain | Material | NA |
| | Construction | NA |
| Jacket | Material | NA |
| | Minimum Average Thickness | 0.9mm |
| | Minimum Thickness at any point | 0.67mm |
| | Overall Diameter(Approx) | 8.5± 0.15 |
| | Color | Any colour |

Marking:

Yung Li Co., Ltd. H05VV-F 3G 1.5mm² <VDE> NF-USE 1347  KEMA-KEUR  <OVE>


     IEMMEQU SAA-190646-EA  A004049 60227 IEC 53(RVV) 300/500V  SU01027-4002

YUNG LI CO., LTD

SPECIFICATION

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Yung Li | Style | PVC FLEXIBLE CORDS | Document No |
| 2019.4.17 | | | |
| Edition | Size | H05VV-F 3G 1.5mm² | Page |
| A | | | 2/2 |
| 4. Electrical & Physical Properties | | | |
| Item | | Specification | |
| Rating Voltage | | 300/500V | |
| Maximum Temperature Rating | | 70°C | |
| Conductor resistance(AT 20°C) | | 13.3 Ω/Km Max | |
| Insulation Resistance(AT 70°C) | | 0.010MΩ/Km Min | |
| Dielectric Strength | | AC 2.0 KV / 15MIN No Break | |
| Spark Test | | 5KV | |
| Insulation | Unaged | Tensile Strength | 1.02 kgf/mm ² min |
| | | Elongation | 150% Min |
| | Aged | Tensile Strength | 80~120% (80°C x168hrs) |
| | | Elongation | 80~120% (80°C x168hrs) |
| | Loss of mass Test | | 2.0mg/cm ² (max) |
| Jacket | Unaged | Tensile Strength | 1.02 kgf/mm ² min |
| | | Elongation | 150% Min |
| | Aged | Tensile Strength | 80~120% (80°C x168hrs) |
| | | Elongation | 80~120% (80°C x168hrs) |
| | Loss of mass Test | | 2.0mg/cm ² (max) |
| Deformation Test | | 70±4°C X 1hr ≤ 50% | |
| Cold Bend Test | | -15°C x 4hr No Crack | |
| Heat Shock Test | | 150±2°C x 1hr No Crack | |

Graph:

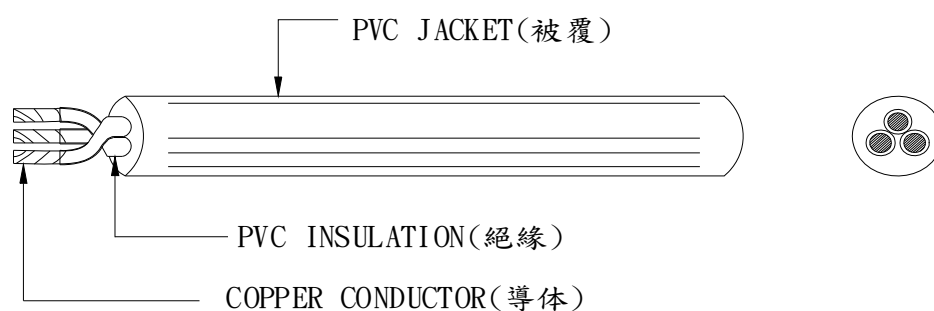


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Geräteanschlußstecker, nichtwiederanschließbar
Plug connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2016-04; EN 60320-1:2015+AC:2016
DIN EN 60320-3 (VDE 0625-3):2015-11; EN 60320-3:2014
IEC 60320-1:2015
IEC 60320-3:2014



Aktenzeichen: 1609800-1550-0004 / 232788

File ref.:

Ausweis-Nr. 40029462

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-02-19

(letzte Änderung / updated 2017-07-17)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0004 / 232788 / CC1 / E

letzte Änderung / *updated*

2017-07-17

Datum / *Date*

2010-02-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029462.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029462.

Geräteanschlußstecker, nichtwiederanschließbar *Plug connector, non-rewirable*

Typ(en) / *Type(s)*

- 1) YP-32
- 2) YP-32L

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

10 A

Polzahl
Number of poles

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

Normblatt E
standard sheet E

Ausführung(en)
Construction(s)

zentrale Leitungseinführung
straight cable entry
Für / for 1)

abgewinkelte Leitungseinführung
angled cable entry
Für / for 2)

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Yung-Li Co. Ltd.

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 300 + 700 + 900 vom 2017-07-17
see Appendix No. 300 + 700 + 900 dated 2017-07-17

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40029462 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong,
CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0004 / 232788 / CC1 / E

letzte Änderung / *updated*

2017-07-17

Datum / *Date*

2010-02-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029462.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029462.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC1

Section CC1

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40029462

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0004 / 232788 / CC1 / E

letzte Änderung / *updated*

2017-07-17

Datum / *Date*

2010-02-19

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029462.

This supplement is part of the Certificate No. 40029462.

Geräteanschlußstecker, nichtwiederanschließbar *Plug connector, non-rewirable*

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30008928

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC1
Section CC1



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

1609800-1550-0004 / 232788 / CC1 / E

letzte Änderung / updated

2017-07-17

Datum / Date

2010-02-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029462.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029462.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Certificate Number: 22009

CERTIFICATE OF APPROVAL

ISSUED PURSUANT TO THE ELECTRICITY (CONSUMER SAFETY) ACT 2004

ISSUED TO:

Yung Li Co Ltd

CLASS OF ARTICLE:

Appliance Connector

DESCRIPTION OF ARTICLE:

Plug Connector
(Non-rewirable, thermoplastic moulded, Standard Sheet 'E' plug connector for class I equipment, integrally moulded to any <HAR> certified H05VV-F 3G 1.0mm², or Australian approved three-core, 1.00mm², PVC insulated and sheathed ordinary duty circular flexible cord)
250V, ac, 10A

EXAMINED FOR COMPLIANCE WITH: AS/NZS 60320.2.2 : 2004


TYPE REFERENCE CODE: Type No. YP-32

APPROVAL MARK:

Each electrical article of the abovementioned type shall be marked with Approval Number NSW22009 or N14885 ;or
the Regulatory Compliance Mark (RCM) provided that the requirements of all relevant parts of AS/NZS 4417 applicable to the article are fulfilled.

DATE OF APPROVAL: 09 November 2006

This approval expires 09 November 2011 unless suspended, cancelled, renewed or extended.



for Commissioner for Fair Trading

Ref: 22009/1

ADDENDUM TO CERTIFICATE OF APPROVAL 22009**Particulars of Modification(s)**

1. Original Model No. YP-32 alternatively moulded to any <HAR> certified H05VV-F 3G 0.75mm² or Australian approved three-core, 0.75mm², PVC insulated and sheathed ordinary duty circular flexiible cord not exceeding two metres in length.
2. Original Model No. No. YP-32 alternatively moulded to any <HAR> certified H05VV-F 3G1.5mm² or equivalent Australian approved three-core, 1.5mm², PVC insulated and sheathed ordinary duty circular flexible cord .

Approved: 09 November 2006



for Commissioner for Fair Trading

Ref: NSW22009/2

RENEWAL OF CERTIFICATE OF APPROVAL NSW22009

PARTICULARS OF RENEWAL

The approval of the original plug connector Model YP-32 and approved modifications has been renewed.

The Approval expires on 09/11/2016 unless it is renewed, extended, suspended or cancelled.



For Commissioner for Fair Trading



Fair
Trading

Ref: NSW22009/4

RENEWAL OF CERTIFICATE OF APPROVAL: NSW22009

Particulars of Renewal

The approval of the original plug connector Model YP-32 and all approved modifications has been renewed for FIVE years.

The Approval expires on 09/11/2021 unless it is renewed, extended, suspended or cancelled.

For Commissioner for Fair Trading



**Fair
Trading**

Ref: NSW22009/5

**ADDENDUM TO CERTIFICATE OF APPROVAL: NSW22009
Particulars of Modification(s)**

The addition of the following Model Nos. being similar to original Model No. YP-32 except as follows:-

- (a) YP-32L: Side Entry (Right).
- (b) YP-32L-1: Side Entry (Left).
- (c) YP-32L-3: Bottom Entry.

This certificate will expire on 09/11/2021

Approved: 13 November 2018


For Commissioner for Fair Trading


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2016-04; EN 60320-1:2015+AC:2016
DIN EN 60320-3 (VDE 0625-3):2015-11; EN 60320-3:2014
IEC 60320-1:2015
IEC 60320-3:2014

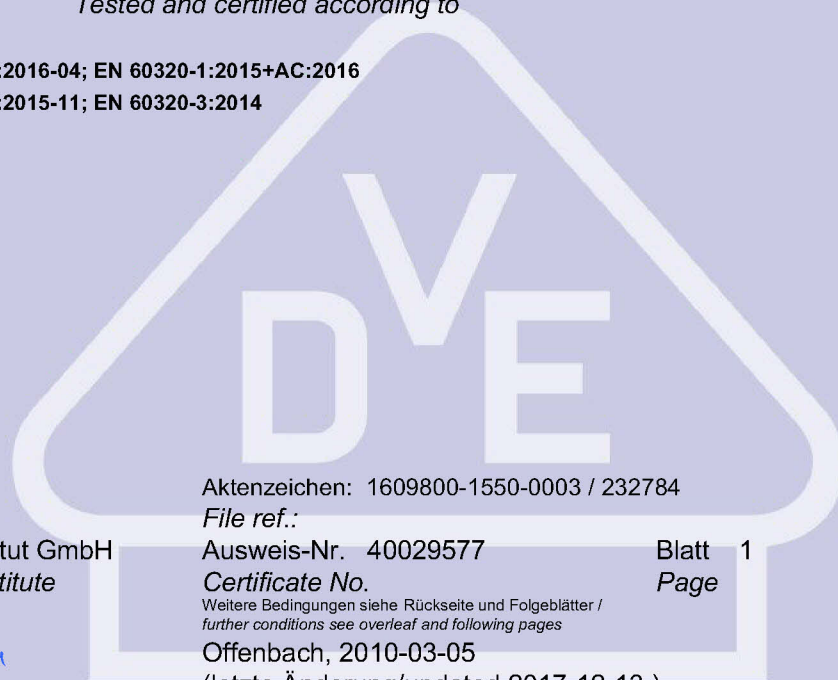

Aktenzeichen: 1609800-1550-0003 / 232784

File ref.:

Ausweis-Nr. 40029577

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-03-05

(letzte Änderung/updated 2017-12-13)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



G. Heine

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0003 / 232784 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2017-12-13

Datum / *Date*

2010-03-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029577.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029577.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Typ(en) / *Type(s)*

- 1) YC-12
- 2) YC-12L

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

10 A

Polzahl
Number of poles

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

Normblatt C13
standard sheet C13

Ausführung(en)
Construction(s)

zentrale Leitungseinführung
straight cable entry
Für / *for* 1)

abgewinkelte Leitungseinführung
angled cable entry
Für / *for* 2)

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Yung Li Co. Ltd.

Produktinformation

siehe Anlage Nr. 300 + 700 + 702 + 703 + 900 vom 2017-11-02
und
Anlage Nr. 701 vom 2017-12-13

Product information

*see Appendix No. 300 + 700 + 702 + 703 + 900 dated
2017-11-02
and
Appendix No. 701 dated 2017-12-13*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40029577 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0003 / 232784 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2017-12-13

Datum / *Date*

2010-03-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029577.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029577.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL3

Section TL3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0003 / 232784 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2017-12-13

Datum / *Date*

2010-03-05

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029577.

This supplement is part of the Certificate No. 40029577.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30008928

Yung-Li Co. Ltd.

Da Pu Industrial Zone, Cang Zi

Chang Ping Town

523571 DONG GUAN CITY

Guangdong

CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL3

Section TL3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0003 / 232784 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2017-12-13

Datum / *Date*

2010-03-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029577.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029577.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Certificate Number: 22012

CERTIFICATE OF APPROVAL

ISSUED PURSUANT TO THE ELECTRICITY (CONSUMER SAFETY) ACT 2004

ISSUED TO:

Yung Li Co Ltd

CLASS OF ARTICLE:

Appliance Connector

DESCRIPTION OF ARTICLE:

Appliance Connector
(Non-rewirable, straight entry, Group 1, C13 appliance connector for cold conditions for Class I equipment integrally moulded to any <HAR> certified H05VV-F 3G1.00mm² or Australian approved three-core, 1.00mm², PVC insulated and sheathed ordinary duty circular flexible cord)
250V, ac, 10A

EXAMINED FOR COMPLIANCE WITH: AS/NZS 60320.1 : 2004

TYPE REFERENCE CODE: Type No. YC-12

APPROVAL MARK:

Each electrical article of the abovementioned type shall be marked with Approval Number NSW22012 or N14877 ;or
the Regulatory Compliance Mark (RCM) provided that the requirements of all relevant parts of AS/NZS 4417 applicable to the article are fulfilled.

DATE OF APPROVAL: 31 October 2006

This approval expires 31 October 2011 unless suspended, cancelled, renewed or extended.



for Commissioner for Fair Trading

Ref: 22012/1

ADDENDUM TO CERTIFICATE OF APPROVAL 22012**Particulars of Modification(s)**

1. Type No. YC-12 alternatively moulded to any <HAR> certified H05VV-F 3G0.75mm² or Australian approved, three-core, 0.75mm², PVC insulated and sheathed ordinary duty circular flexible cord not exceeding two metres in length.

2. Type No. YP-32 being similar to original Type No. YC-12 except a Standard Sheet 'E' Interconnection Plug Connector (AS/NZS 60320.2.2) alternatively moulded to either:-
 - (a) Any <HAR> certified H05VV-F 3G1.00mm² or equivalent Australian approved flexible cord; or
 - (b) Any <HAR> certified H05VV-F 3G0.75mm² or equivalent Australian approved flexible cord not exceeding two metres in length.

3. Type No. YC-12 alternatively moulded to any <HAR> certified H05VV-F 3G1.5mm² or Australian approved three-core, 1.5mm², PVC insulated and sheathed ordinary duty circular flexible cord.

Approved: 31 October 2006



for Commissioner for Fair Trading



Fair
Trading

Ref: NSW22012/2

RENEWAL OF CERTIFICATE OF APPROVAL NSW22012

PARTICULARS OF RENEWAL

The approval of the original appliance connector Model YC-12 and approved modifications has been renewed.

The Approval expires on 31/10/2016 unless it is renewed, extended, suspended or cancelled.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. J. ...".

For Commissioner for Fair Trading



Fair
Trading

Ref: NSW22012/3

RENEWAL OF CERTIFICATE OF APPROVAL: NSW22012

Particulars of Renewal

The approval of the original appliance connector Model YC-12 and approved modifications has been renewed for FIVE years.

The Approval expires on 31/10/2021 unless it is renewed, extended, suspended or cancelled.

For Commissioner for Fair Trading

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



oder/or



oder/or



schwarz
black

rot
red

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

K. Prohaska

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 1609800-5140-0005 / 171941
File ref.:

Ausweis-Nr. 40010145 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2004-04-27
(letzte Änderung/updated 2012-09-25)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY,
Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*
1609800-5140-0005 / 171941 / FG42 / HEG

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2012-09-25 2004-04-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010145.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / *Type(s)*:

| | |
|--|---|
| H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm ² | + |
| H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ² | + |
| H05VV-F 2...5 x 0,75...4 mm ² | + |
| H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ² | + |

| | |
|--|--|
| Leitungsbauart <i>Type of cable</i> | Standardleitungen <i>General purpose cables</i> |
|--|--|

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Firmenzeichen <i>Trademark</i> | YUNG LI |
|-----------------------------------|---------|

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG42
Section FG42

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY,
Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*
1609800-5140-0005 / 171941 / FG42 / HEG

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2012-09-25 2004-04-27

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.
This supplement is part of the Certificate No. 40010145.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference* Yung-Li Co. Ltd.
30008928 Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
 Chang Ping Town
 523571 DONG GUAN CITY
 Guangdong
 CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG42
Section FG42

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. Info sheet
40010145

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY,
Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-5140-0005 / 171941 / FG42 / HEG

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2012-09-25

2004-04-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010145.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.